

Termoplastik Yangın Buatları



FK 1606

- Buat 1,5-6 mm², Cu
- Bağlantı kutusu 1,5-6 mm², Cu

E30
E60
E90


PH120

- 5 kutuplu, kutup başına 12 x 1,5 mm² r, 8 x 2,5 mm² r, 6 x 4 mm² r, 4 x 6 mm² r
- 4 x 1,5 mm² r veya 2 x 2,5 mm² r için bir klemens ve bir PE klemens
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı seramikten bağlantı klemensi
- Rakor plakası: 3 EDKF 32, Sızdırmazlık alanı Ø 8-23 mm, IP 65
- AKMF kablo geçişi IP 66, ayrı sipariş edilir
- Devre bütünlüklü kablolarla birlikte DIN 4102 bölüm 12'ye göre devre bütünlüğü
- Dätwyler, Eupen kablo üreticileriyle birlikte fonksiyonel bütünlük sınıfı E30 ile E90 arası için kontrol edilmiştir, bkz. Test sertifikası no.: P-MPA-E-15-018 Geçerlilik tarihi: 9.5.2026, İndirme www.hensel-electric.de > Tip - Dokümanlar
- BS EN 50200 uyarınca izolasyon özellikli kablolar ile bağlantılı olarak PH120 izolasyon durumu test edilmiştir, test sertifikasını inceleyin, www.hensel-electric.de > Typ - Dokumente altından indirebilirsiniz.
- Birlikte verilen ankraj vidaları beton C20/C25, kireç kum tuğlası KSV 12, duvar tuğlası MZ 12 ve klinker KS 12 için kullanılabilir.
- normal çevre ve korunaklı dış ortam için
- Renk tonu: turuncu, RAL 2003


Nominal izolasyon gerilimi	U _i = 400 V a.c./d.c.
Nominal akım:	41 A
Malzeme	PC (polikarbonat) GFS ile
Klemens sıkma momenti:	2,0 Nm 0,5 Nm
Koruma sınıfı	IP 65
Koruma sınıfı	IP 66 (AKMF)
yükseklik:	155 mm
genişlik	210 mm
derinlik:	92 mm
Ağırlık:	1,08 kg
Uygulanan norm	DIN 4102 kısım 12 IEC 60670-22 {BS EN 50200}

Çizimler


Ölçü çizimi

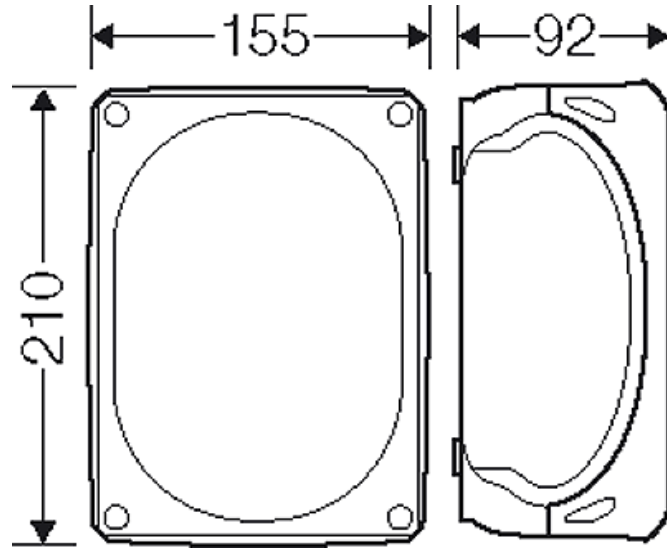

detaylar

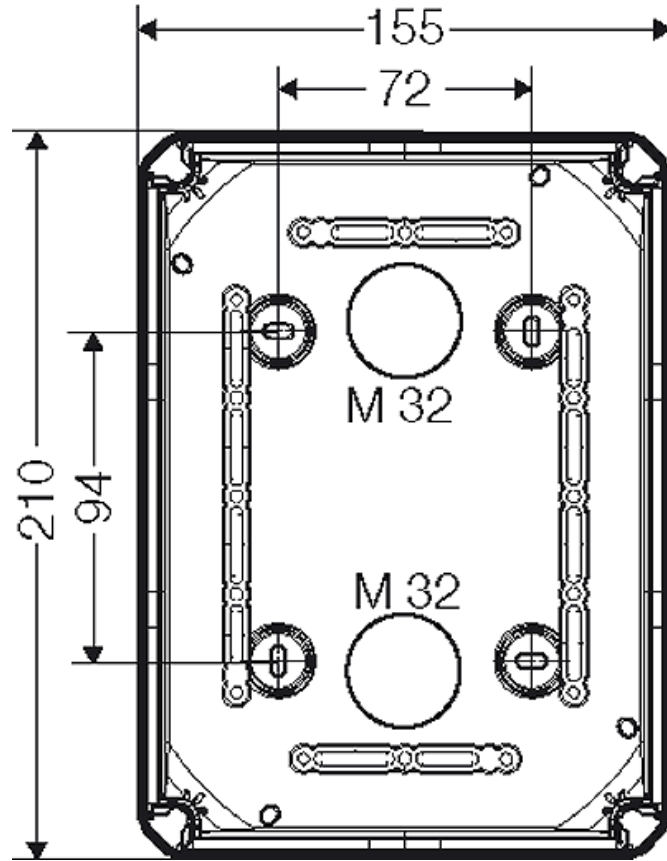

kutu duvarları

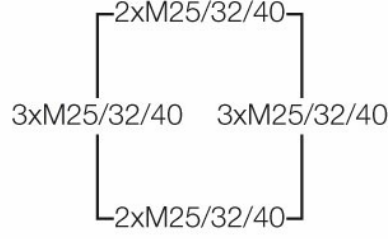

İşletme ve çevre şartları

Uygulama alanı	İç ve dış mekanlarda kuruluma uygundur, havanın etkilerine karşı korumalıdır.
Ortam sıcaklığı	24 saat ortalama değer + 35 °C Maksimum değer + 40 °C Minimum değer - 25 °C
Nispi hava nemi	40° C'de %50 Kısa süreli 25° C'de %100
Mekanik zorlamalara karşı koruma derecesi	IK09 (10 Joule)
Toksiklik	Silikonsuz Halojensiz Kablo ve izoleli tellerde yangın halinde zararlı duman çıkmasını öngören IEC 60754-2 normuna göre "halojensizlik"